仕　様　書

1　件名

感染防止衣（リユースタイプ）の購入

2　購入数量

⑴　感染防止衣（リユースタイプ）　上衣　３１着

⑵　感染防止衣（リユースタイプ）　下衣　３１着

なお、上衣下衣の各サイズ数量については、別途担当者と協議すること。

3　納入期間

契約締結日から令和９年３月２６日（金）まで

ただし、可能な限り早期に納入することとし、搬入等の日程については別途担当者と協議すること。

4　納入場所

草加市神明２丁目２番２号　草加八潮消防局　警防課

なお、搬入等の日程については、別途担当者と協議すること。

5　支払方法

業務完了一括払

6　概要規格等

⑴　基本形状

寸法は別図１、２の通りとすること。

ア　長袖型上衣及びズボン型下衣であること。

イ　上衣前面面ファスナー及び止めコイルファスナーであること。

ウ　背面及び脇下両サイドにベンチレーション機能があること。

エ　上衣胸・背・左右袖、下衣裾には感染防止衣着用時の夜間活動の安全の為、反射テープを取り付ける。位置は別図の通りとする。

オ　上衣にはポケット４か所以上、下衣にはポケットが２か所以上あること。

カ　上衣左袖部分にペン差しを設けること。

⑵　生地

ア　ナイロン・透湿性フィルム・ナイロンを使用した三層構造

イ　水色及び濃紺を基調とすること。

ウ　人工血液バリア性　クラス6合格（JIS T 8060 B法）

エ　ウイルスバリア性　クラス6合格（JIS T 8061 B法）

オ　規格について、各試験項目の数値は別表の通りとする。

⑶　縫製

ア　各部の縫合は、縫い目の飛び、はずれがない優良な物とする事。

イ　縫い代は、各部分に適した十分な物とする事。

ウ　糸調子は、縫い目が優良で縫い曲がりが目立たない物である事。
エ　縫い始め、縫い終わりの箇所（本縫い部分）には返し縫いを施す事。
オ　本体同士の縫合部分は、目止め加工をする事。

⑷　参考型番
アイテックス　救急隊感染防止衣（リユースタイプ）
上衣：RSB-J S/M/L/LL/3L　　下衣：RSB-P S/M/L/LL/3L

⑸　発注サイズの決定
発注する物品のサイズについては、担当者に各サイズのサンプル商品等を提出しサイズ合わせの期間を設けた後に各人により決定するものとする。

7　消防本部表示名（ネームプリント）
⑴　表示位置は別図に示す位置（左胸ポケット上部及び背面の２か所）とすること。
⑵　文字は別図のとおりとし、文字をオレンジ色で印刷すること。

8　検収
⑴　納入時、警防課・受注者双方立会いのもとに行い、検収を行うものとする。
⑵　納入時において仕様書及び警防課が指示したとおりでない場合は、検収を行わないものとする。

9　その他
⑴　納入経費は、受注者の負担とする。
⑵　同等品等の証明
本仕様書に記載してある規格等については、必要最低限の規格等を記載したものであり、参考型番と同等品（基本的な機能、性能及び規格等の仕様が必要最低限の物品であって、使用目的を遂行する上で同一の需要を満たすもの）か、それ以上で代替する場合は、担当者へカタログ・承認図等を持参した上で説明し、同等品規格確認票に確認印を得た上で入札に臨むこと。
⑶　業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
⑷　不当要求等に関し、次の事項を遵守すること。
ア　受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合、若しくは被害が発生するおそれがある場合は、草加八潮消防組合管理者に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。
イ　受注者は、草加八潮消防組合及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。

10　問合せ先
草加八潮消防組合　草加八潮消防局警防課　救急係
電　話　０４８（９２４）０９６７（直通）

別図１

１　前面イメージ

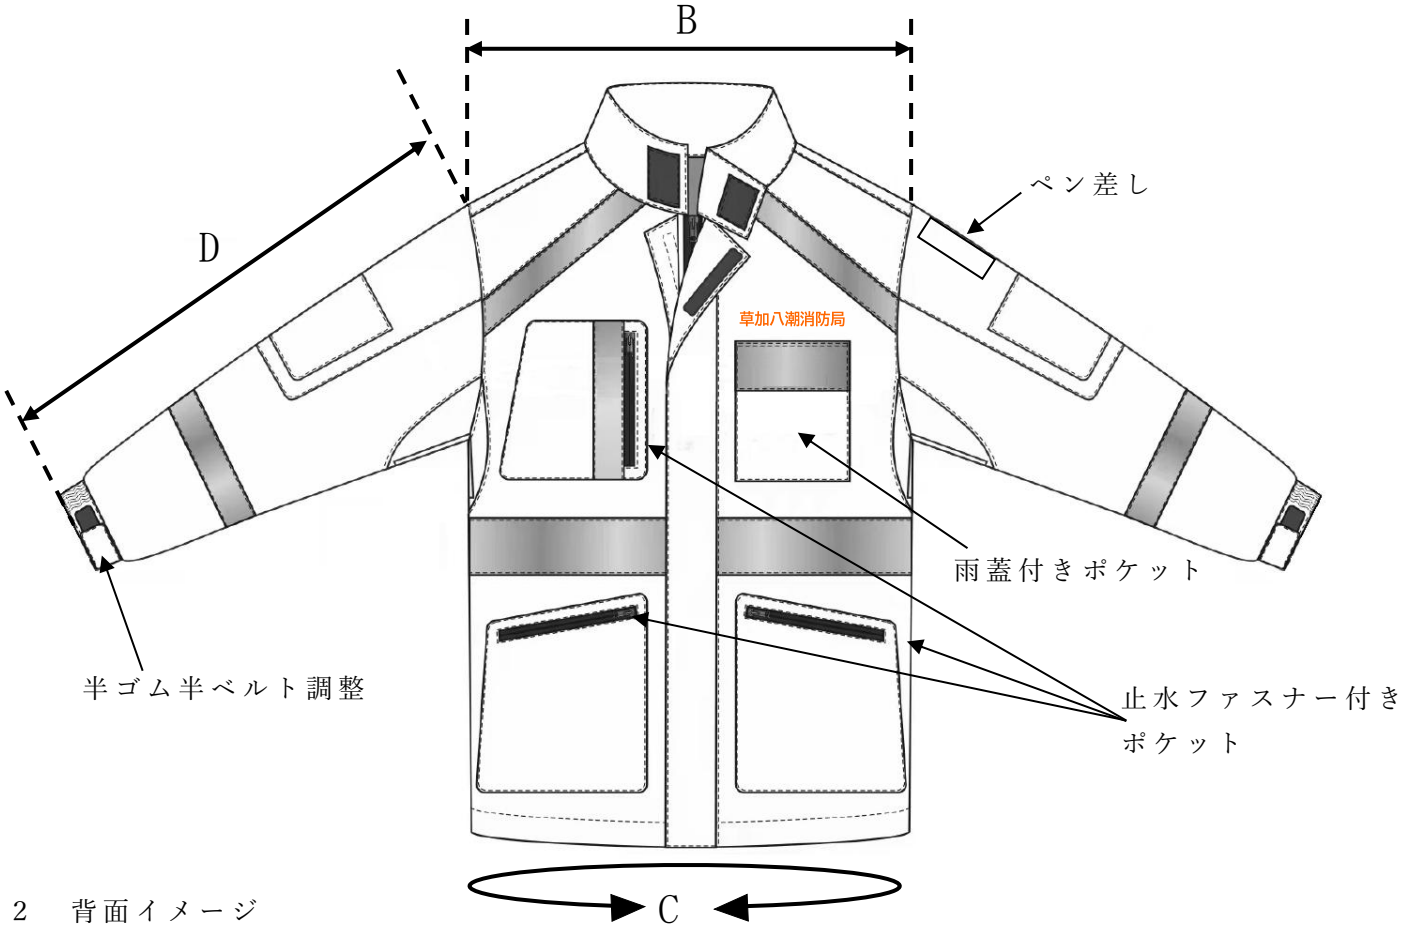

２　背面イメージ

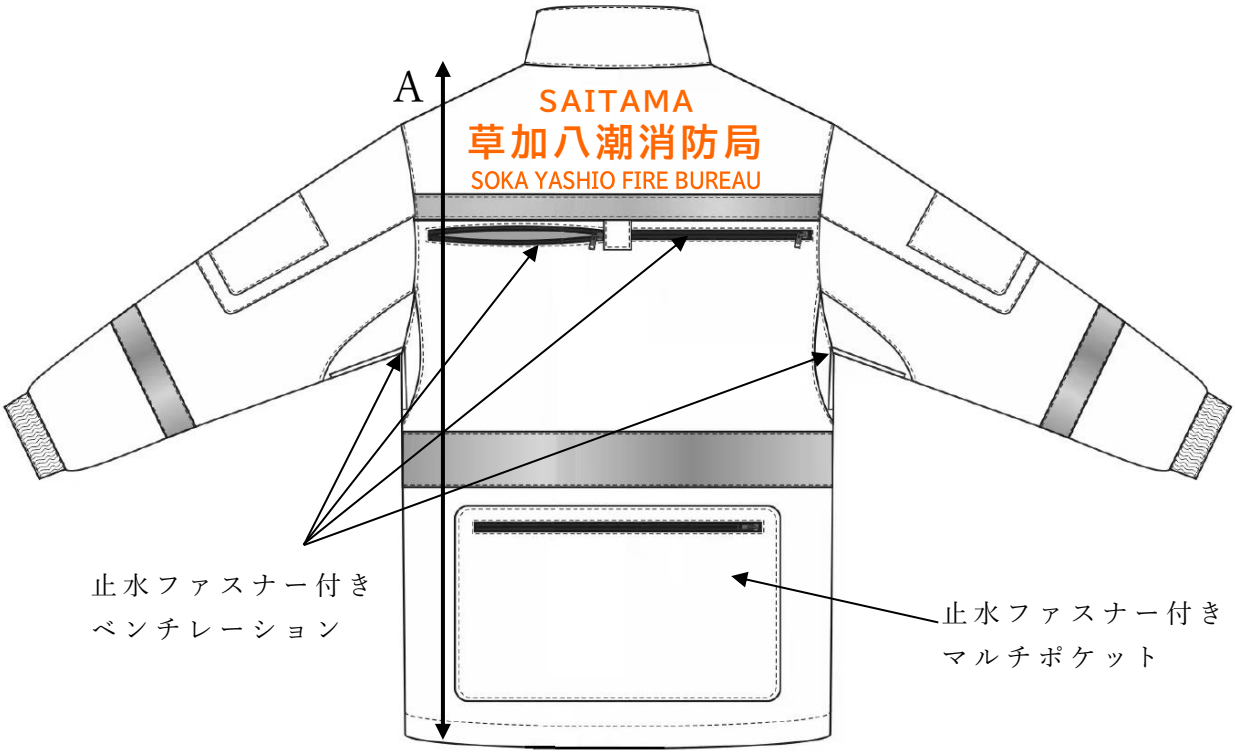

・・・反射テープ位置

3　上衣サイズ別寸法

			サイズ　（単位：cm）				
			S	M	L	ＬＬ	3L
記号	A	着丈	74.5	77	79	81	83
	B	肩幅	50.5	51.3	52.5	53.7	54.9
	C	胸囲	120	124	128	132	136
	D	袖丈	58.5	59.5	60.5	61.5	62.5

※記号は別図1の位置を示す。　　（許容差：±10%）

4　消防本部表示名（ネームプリント）

⑴　左胸ポケット上部：オレンジ色

草加八潮消防局

⑵　背面：オレンジ色

SAITAMA

草加八潮消防局

SOKA YASHIO FIRE BUREAU

別図２

１　前面イメージ

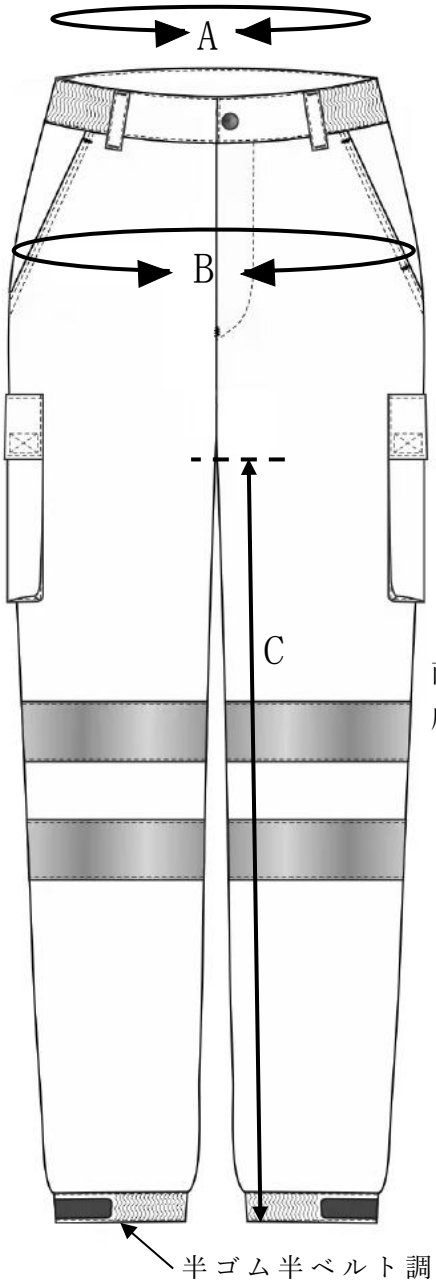

２　背面イメージ

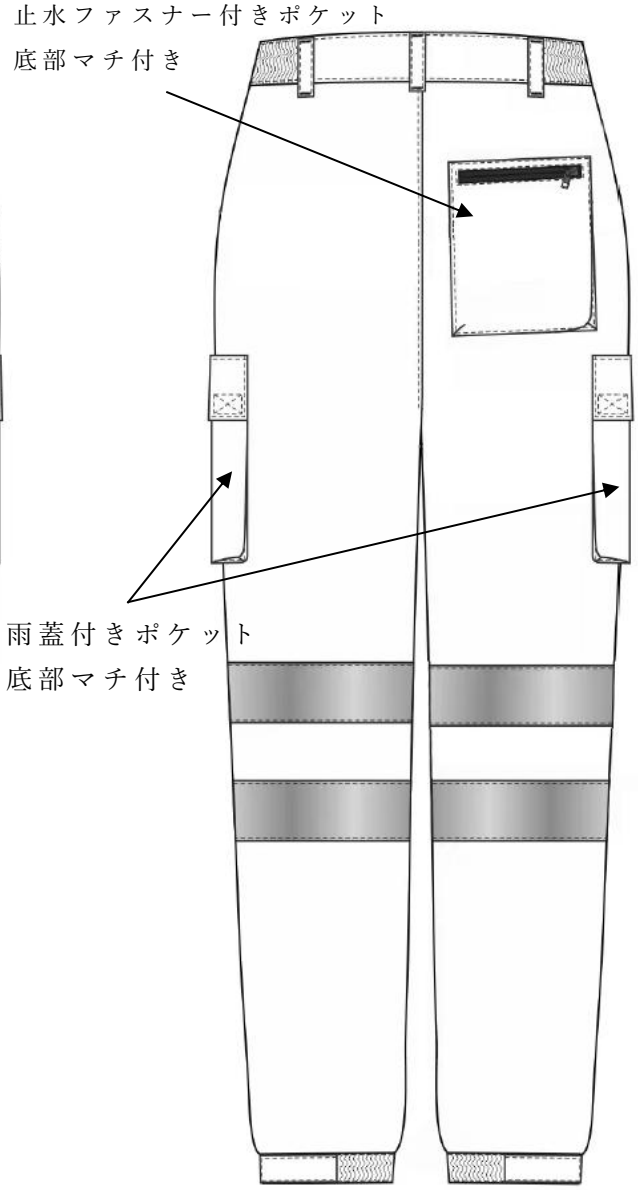

・・・反射テープ位置

２　下衣　サイズ別寸法

			サイズ　（単位：cm）				
			S	M	L	LL	3L
記号	A	ウエスト	83～96	91～104	95～108	99～112	103～116
	B	ヒップ	108.5	113	117	121	125
	C	股下	75	75.8	77	78.2	79.4

（注）記号は上記別図2の位置に示す。　　（許容差：±10%）

別表

生地規格一覧

項　目		規　格	試 験 方 法
構　造　：ナイロン・透湿性フィルム・ナイロンを使用した三層構造			
色　相　：水色及び濃紺を基調とする。			
混用率　（%）		ナイロン100	JIS L 1030
見掛繊度（dtex）	たて	72以上	JIS L 1096
	よこ	70以上	
密度（本/10cm）	たて	760以上	JIS L 1096
	よこ	430以上	
染色堅牢度（級）	耐光	3以上	JIS L 0842
	洗濯	4以上	JIS L 0844 A-2号
	摩擦	4以上	JIS L 0849 Ⅱ形
	汗(酸・アルカリ)	4以上	JIS L 0848
質量　（g/㎡）		135以下	JIS L 1096
厚さ（mm）		0.3以下	JIS L 1096
寸法変化率（%）	たて	±3以内	JIS L 1096 G法（タンブル乾燥）
	よこ	±3以内	
引張強さ（N）	たて	1150以上	JIS L 1096 ラベルドストリップ法
	よこ	650以上	
引裂強さ　（N）	たて	34以上	JIS L 1096 D法（ペンジュラム法）
	よこ	21以上	
はく離強さ（N/cm）	たて	5以上	JIS K 6404-5 試験方法B
	よこ	3.5以上	
耐水度　（kPa）		350以上	JIS L 1092 B法（高水圧法）
はっ水度（級）		5,5,5	JIS L 1092　スプレー試験
透湿度　（g/㎡・24h）		20,000以上	JIS L 1099 B-1法
人工血液バリア性		クラス6合格	JIS T 8060 B法
ウイルスバリア性		クラス6合格	JIS T 8061 B法